
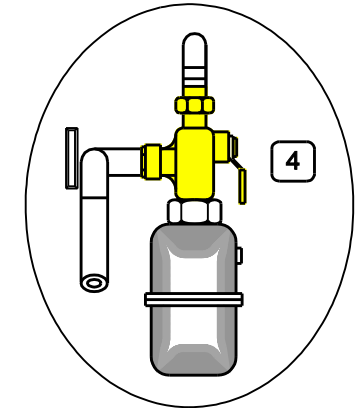
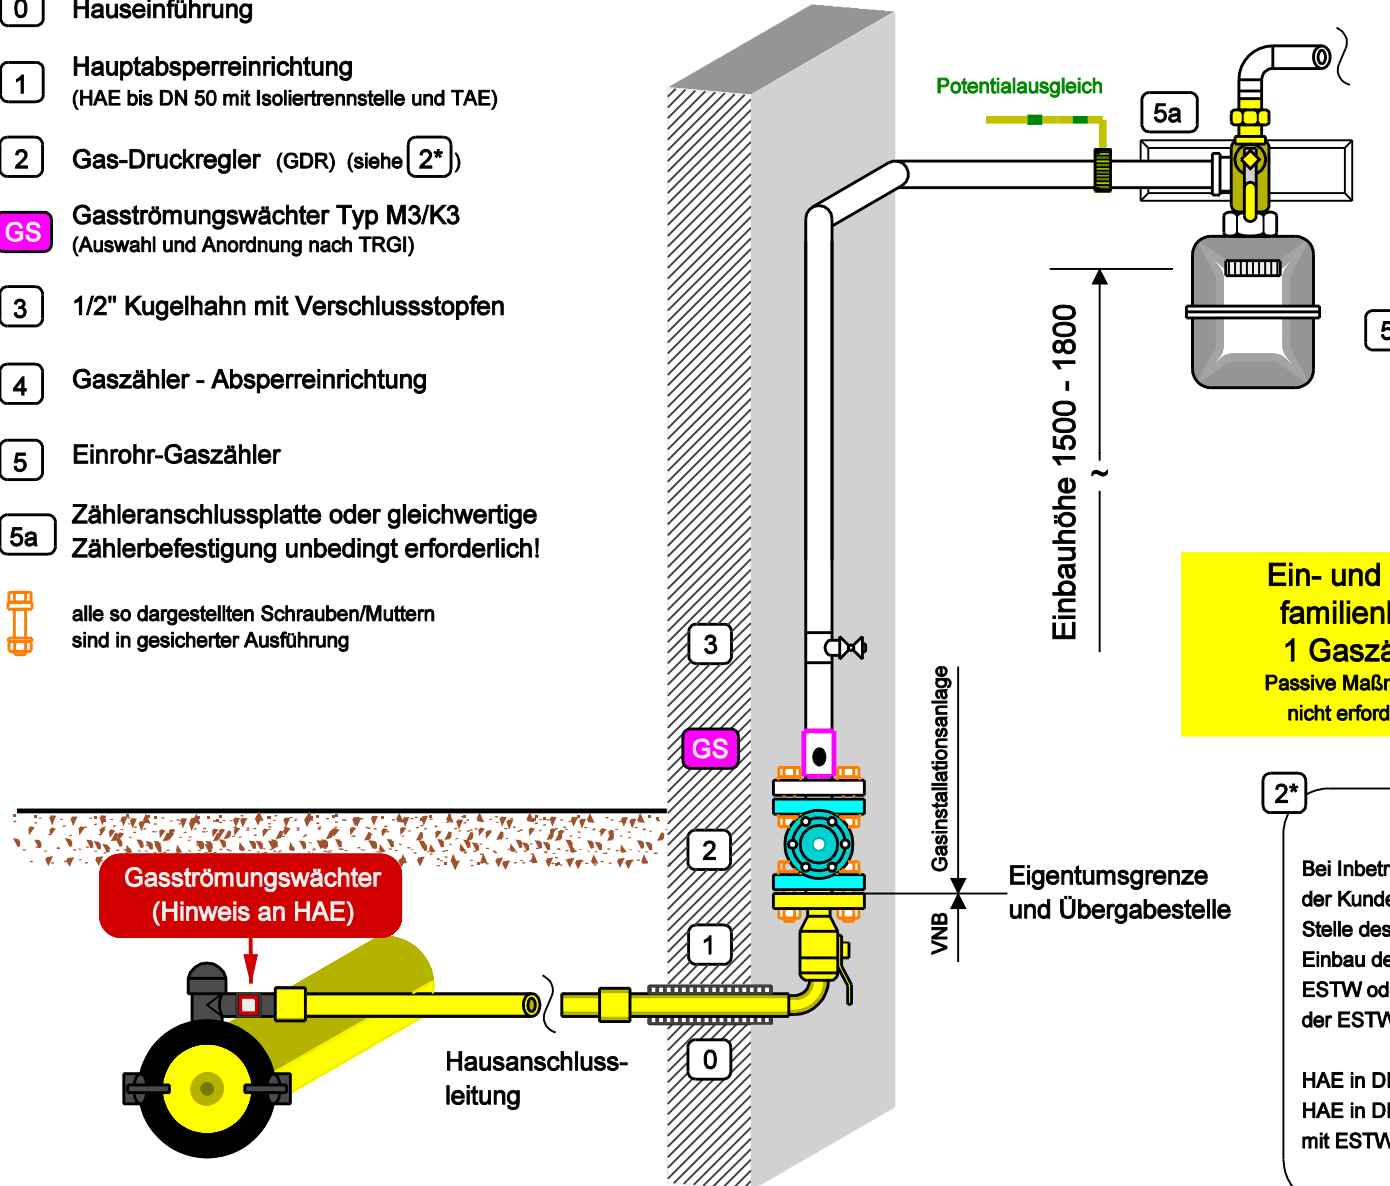


- 0 Hauseinführung
 - 1 Hauptabsperreinrichtung
(HAE bis DN 50 mit Isoliertrennstelle und TAE)
 - 2 Gas-Druckregler (GDR) (siehe 2*)
 - GS Gasströmungswächter Typ M3/K3
(Auswahl und Anordnung nach TRGI)
 - 3 1/2" Kugelhahn mit Verschlussstopfen
 - 4 Gaszähler - Absperreinrichtung
 - 5 Einrohr-Gaszähler
 - 5a Zähleranschlussplatte oder gleichwertige
Zählerbefestigung unbedingt erforderlich!
-  alle so dargestellten Schrauben/Muttern
sind in gesicherter Ausführung



**Ein- und Zwei-
familienhaus
1 Gaszähler**
Passive Maßnahmen:
nicht erforderlich

**Mehrfamilienhaus mit
zentraler
Gasanwendung analog**

2* Passtück

Bei Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt an Stelle des Passtückes der Einbau des GDR, durch ESTW oder Beauftragte der ESTW

HAE in DN 25 -> $l_p = 160 \text{ mm}$
HAE in DN 50 -> l_p Abstimmung mit ESTW notwendig

Versorgungsleitung