
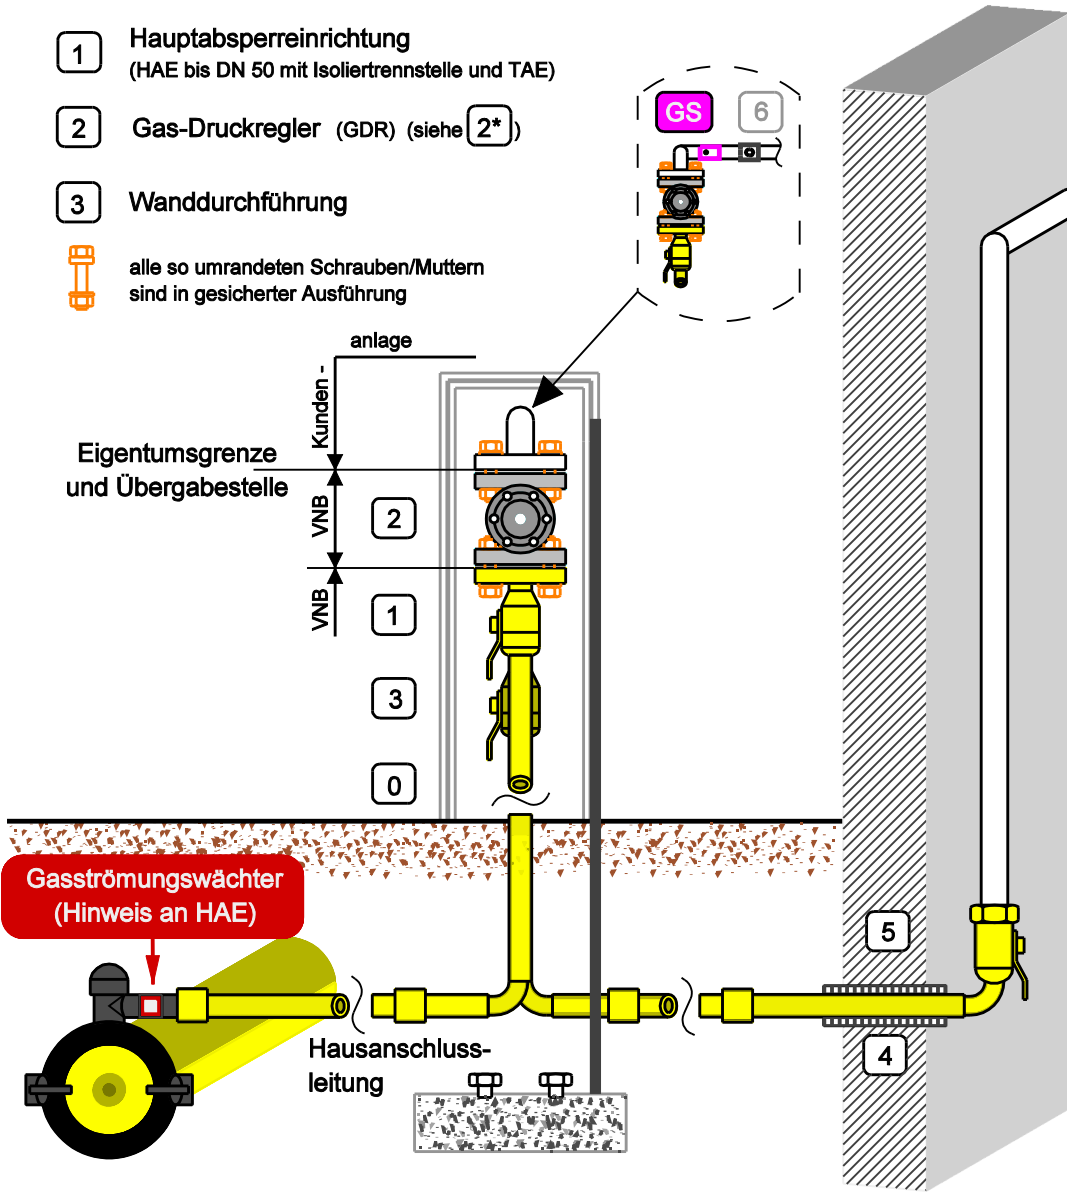


Hausanschlußkasten - freistehend

- 0 Hausanschlußkasten
 - 1 Hauptabsperreinrichtung (HAE bis DN 50 mit Isoliertrennstelle und TAE)
 - 2 Gas-Druckregler (GDR) (siehe 2*)
 - 3 Wanddurchführung
-  alle so umrandeten Schrauben/Muttern sind in gesicherter Ausführung

- GS** Gasströmungswächter Typ M3/K3 (Auswahl und Anordnung nach TRGI)
- 4 Hauseinführung mit Festpunkt
- 5 Gebäudeabsperreinrichtung (mit integrierter Elektrischer Trennstelle)
- 6 Prüf-T-Stück mit 1/2" Kugelhahn
- 7 Gaszähler - Absperreinrichtung
- 8 Gaszähler
- 8a Zähleranschlussplatte oder gleichwertige Zählerbefestigung unbedingt erforderlich!



**Ein- und Zweifamilienhaus
1 Gaszähler**

Passive Maßnahmen:
nicht erforderlich


**Mehrfamilienhaus mit
zentraler
Gasanwendung analog**

BEACHTEN:
Passive Maßnahmen:
können entfallen

2* Passtück

Bei Inbetriebsetzung der der Kundenanlage erfolgt an Stelle des Passtückes der Einbau des GDR, durch ESTW oder Beauftragte der ESTW

HAE in DN 25 -> $l_p = 160 \text{ mm}$
HAE in DN 50 -> l_p Abstimmung mit ESTW notwendig

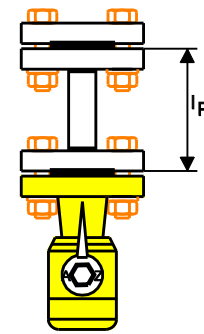

Versorgungsleitung