

# Gas - Kundenanlage

- Niederdruck (max. 25 mbar)

Hausanschlußkasten - freistehend



THW - Gas

Anlage 3a


Stand: Nov. 2013

- 0** Hausanschlußkasten
- 1** Hauptabsperreinrichtung  
(HAE bis DN 50 mit Isoliertrennstelle und TAE)
- 2** Wanddurchführung
- GS** Gasströmungswächter Typ M3/K3  
(Auswahl und Anordnung nach TRGI)

Alle rot nummerierten Bauteile kommen von VNB !



Versorgungsleitung

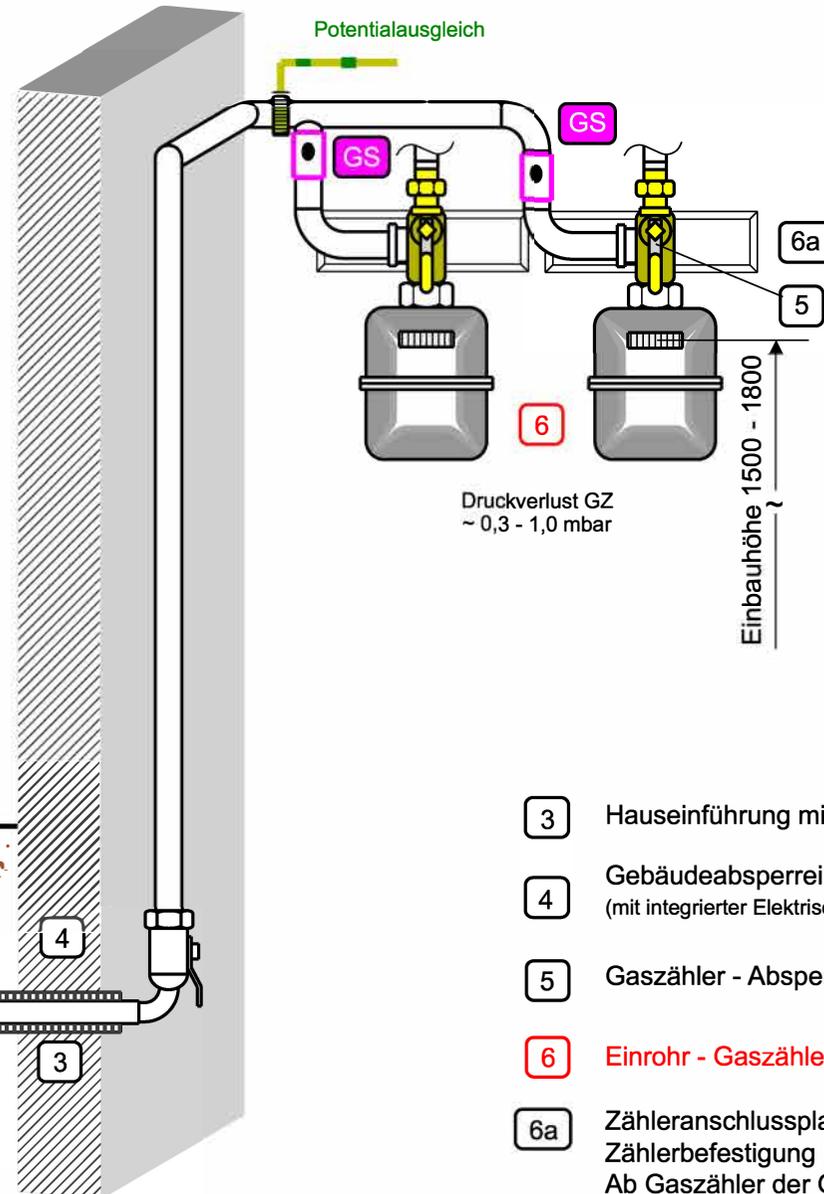

- 3** Hauseinführung mit Festpunkt
- 4** Gebäudeabsperreinrichtung  
(mit integrierter Elektrischer Trennstelle und TEA)
- 5** Gaszähler - Absperreinrichtung
- 6** Einrohr - Gaszähler von G 4 - G 25
- 6a** Zähleranschlussplatte oder gleichwertige  
Zählerbefestigung unbedingt erforderlich!  
Ab Gaszähler der Größe G 10 sind unter  
dem GZ Konsolen anzubringen!

Ein- und Zwei-  
familienhaus  
2 Gaszähler

Passive Maßnahmen:  
nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit  
zentraler  
Gasanwendung analog

**BEACHTEN:**  
Passive Maßnahmen:  
können entfallen