

Gas - Kundenanlage

- Hochdruck (max. 5 bar) - Mitteldruck (max. 1 bar)

Hausanschlußkasten - Wandmontage



THW - Gas

Anlage 8



Stand: Nov. 2013

- 0** Hausanschlußkasten
- 1** Hauptabsperreinrichtung
(HAE bis DN 50 mit Isoliertrennstelle und TAE)
- 2** Haus - Druckregler G 459/II (siehe **2***)
- GS** Gasströmungswächter Typ M3/K3
(Auswahl und Anordnung nach TRGI)



Eigentumsgrenze
und Übergabestelle

anlage
Kunden -
VNB

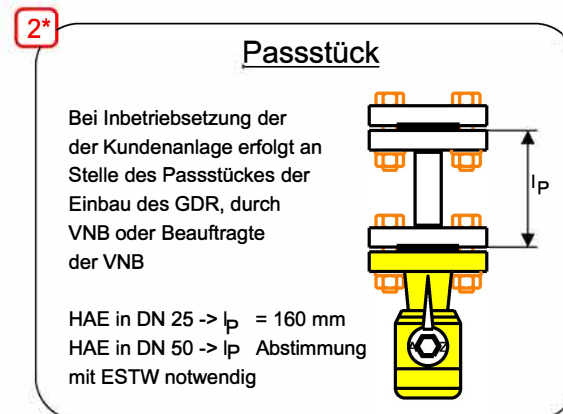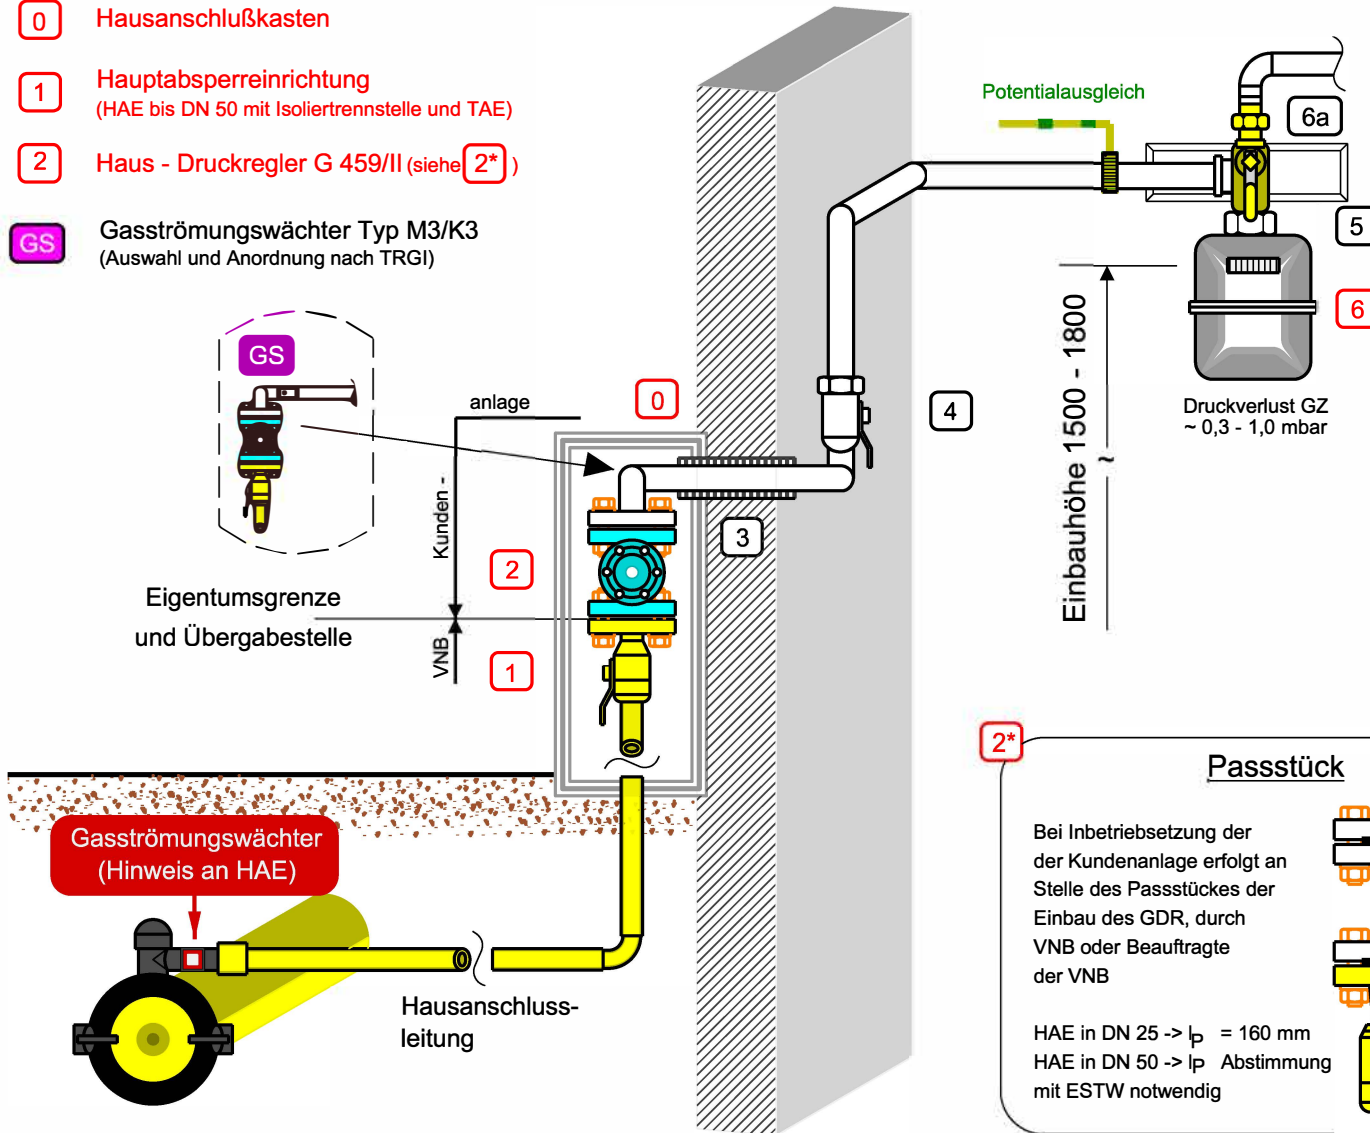

- 3** Wanddurchführung
- 4** Gebäudeabsperreinrichtung
(mit integrierter Elektrischer Trennstelle und TAE)
- 5** Gaszähler - Absperreinrichtung
- 6** Einrohr - Gaszähler von G 4 - G 25
- 6a** Zähleranschlussplatte oder gleichwertige Zählerbefestigung unbedingt erforderlich!
Ab Gaszähler der Größe G 10 sind unter dem GZ Konsolen anzubringen!

Alle rot nummerierten Bauteile kommen von VNB !

**Ein- und Zweifamilienhaus
1 Gaszähler**

Passive Maßnahmen:
nicht erforderlich

**Mehrfamilienhaus mit
zentraler
Gasanwendung analog**

BEACHTEN:
Passive Maßnahmen:
können entfallen

Gasströmungswächter
(Hinweis an HAE)

Hausanschluß-
leitung

Versorgungsleitung